


**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СЛАВЕНЕРГОПРОМ»**

Р/рах. 26002301313200  
ОТП банк м. Краматорськ  
МФО 335775  
код ОКПО 34974747



Україна, Донецька обл.  
м. Слов'янськ, Шевченко, 49  
Тел: (06262) 2-88-56  
Тел./Факс: (0626) 62-16-04  
E-mail: slavenergoprom@bigmir.net

**ІЗОЛЯТОР ОПОРНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ  
ОСК 20-35/190-2-05**

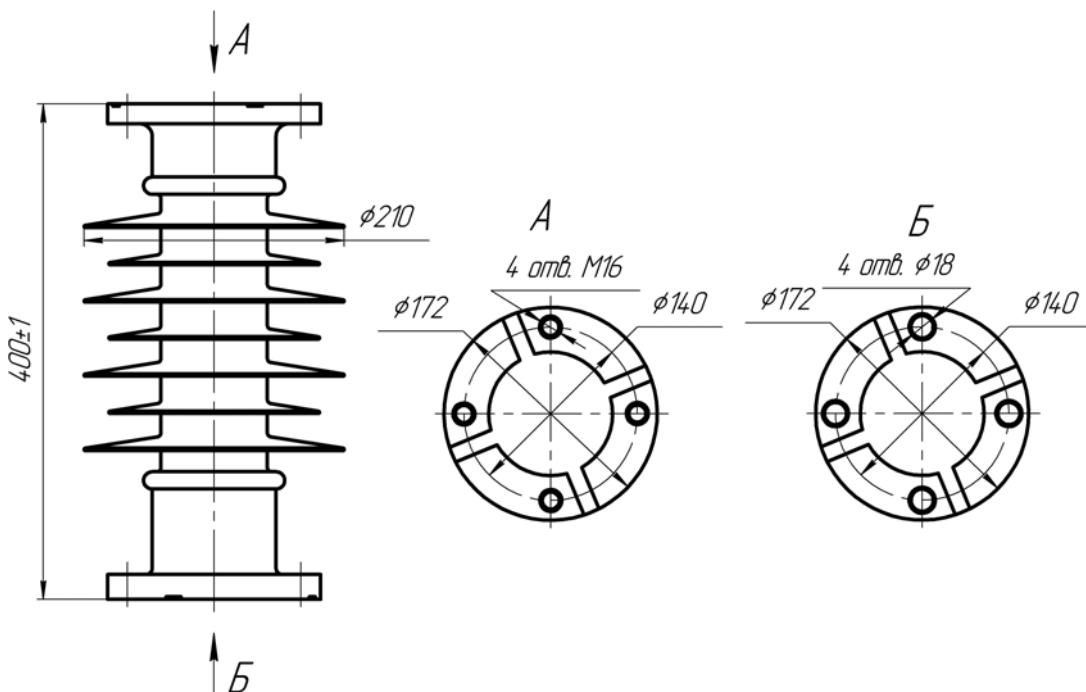

**Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора**

Номинальное напряжение, кВ	35
Нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН, не менее	20
Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920	2
Выдерживаемое напряжение, кВ:	
- грозового импульса «1,2/50»;	190
- разрядного напряжения полного грозового импульса;	200
- промышленной частоты:	
- в сухом состоянии;	95
- под дождем;	80
- 50% разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии при удельной поверхностной проводимости 10 мкСм, не менее	42
Длина пути утечки, мм	970±50
Масса, кг, не более	14,2
Фарфоровий аналог	ОНШ-35-20
Полімерний аналог	ОНШП-35-20

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°C до +50°C) та трекінгерозійно стійкими. Ізолятори стійкі до проникнення водогін під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозвад ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам ТУ У 31.6-34974747-003:2008, СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільномолитою та не має частин що склеюються.

Силовий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та сталевих закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з'єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.